

S externí senzorovou sondou pro měření teploty ve venkovních prostorách. Typické aplikace jsou v chladírnách, sklenících, výrobních závodech a skladech. NEMA 4X / IP65 třída krytí.


Přehled typů

Typ	Výstupní signál pasivní teploty	Další funkce
01UT-1A0X	Pt100	Externí čidlo
01UT-1B0X	Pt1000	Externí čidlo

Technická data

Elektrická data	Elektrické připojení	Nasouvací pružinové řadové svorky max. 2,5 mm ²
	Kabelový vstup	Kabelová průchodka s odlehčením tahu ø6...8 mm
Funkční data	Použití	Vzduch
	Výstupní signál pasivní teploty	Pt100 Pt1000
Data měření	Měřené hodnoty	Teplota
	Měřicí rozsah teploty	-35...50°C [-30...120°F]
	Přesnost pasivní teploty	Třída B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32° F]
	Měřicí proud	Pt100: <1 mA @ 0°C [32°F] Pt1000: <0.3 mA @ 0°C [32°F]
	Časová konstanta τ (63%) v místnosti	Typicky 420 s
Materiály	Kabelové průchodky	PA6, bílé
	Montážní deska	PC, šedá RAL 7001
	Pouzdro	Pouzdro: PC, bílá Spodní: PC, bílá Těsnění: NBR70, černá Odolnost proti UV záření
Bezpečnostní data	Ochranná třída IEC/EN	III, ochranné velmi nízké napětí (PELV)
	Zdroj energie UL	Class 2 Supply
	Stupeň krytí IEC/EN	IP65
	Stupeň krytí NEMA/UL	NEMA 4X
	Kryt	UL Enclosure Type 4X
	Prohlášení o shodě EU	CE označení
	Certifikace IEC/EN	IEC/EN 60730-1
	Standard kvality	ISO 9001
	Typ akce	Typ 1
	Jmenovité rázové napětí napájení	0.8 kV
	Metoda instalace	Independently mounted control
	Stupeň znečištění	3
	Vlhkost okolí	Max. 95% r.v., nekondenzační

Bezpečnostní data

Okolní teplota	-35...50°C [-30...122°F]
Teplota kapaliny	-35...50°C [-30...122°F]
Teplota povrchu pouzdra	Max. 70°C [160°F]

Bezpečnostní pokyny



Přístroj byl navržen pro použití ve stacionárních topných, ventilačních a klimatizačních systémech a nesmí být používán mimo specifikovanou oblast použití. Neoprávněné úpravy jsou zakázány. Produkt nesmí být používán ve spojení s jakýmkoli zařízením, které v případě poruchy může ohrozit lidi, zvířata nebo majetek.

Před instalací se ujistěte, že je odpojeno veškeré napájení. Nepřipojujte se k živému/běžícímu zařízení.

Instalaci smí provádět pouze vyškolené osoby. Během instalace musí být dodrženy všechny platné zákonné a lokální předpisy pro instalaci.

Přístroj obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí být likvidován jako domovní odpad. Je třeba respektovat místní předpisy a aktuálně platnou legislativu.

Poznámky

Obecné poznámky ohledně čidel

Vzhledem k samovolnému zahřívání se 2vodičovými pasivními čidly, proud na napájecím vodiči ovlivňuje přesnost měření. Napájecí proud by proto neměl být vyšší než hodnoty měřeného proudu uvedené v tomto datovém listu.

Při použití dlouhých připojovacích kabelů (v závislosti na použitém průřezu) je třeba vzít v úvahu odpor kabelů. Čím nižší je impedance použitého čidla, tím větší je účinek odporu vedení na měření, protože generuje offset.

Rozsah dodávky

Parts included

Popis

Typ

Montážní deska S pouzdro

A-22D-A09

Hmoždinky

Šrouby

Příslušenství

Volitelné příslušenství



Popis

Typ


Připojovací adaptér flex hadice, M20x1.5, pro kabelovou průřehodku 1 x 6 mm, Balení 10 ks.

A-22G-A01.1

Schéma zapojení

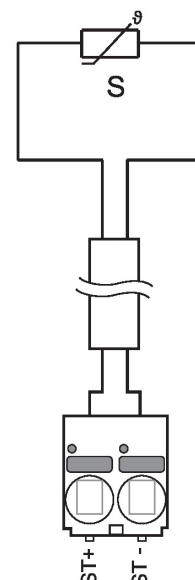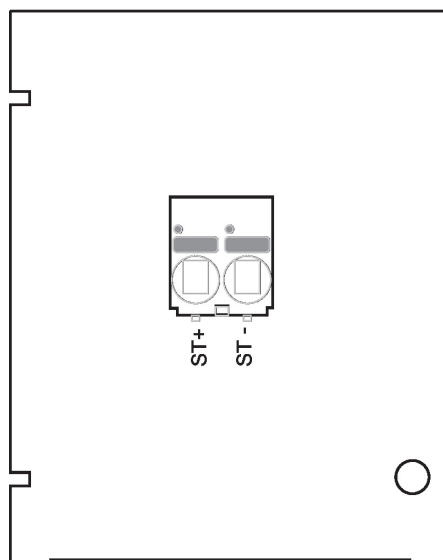

Rozměry

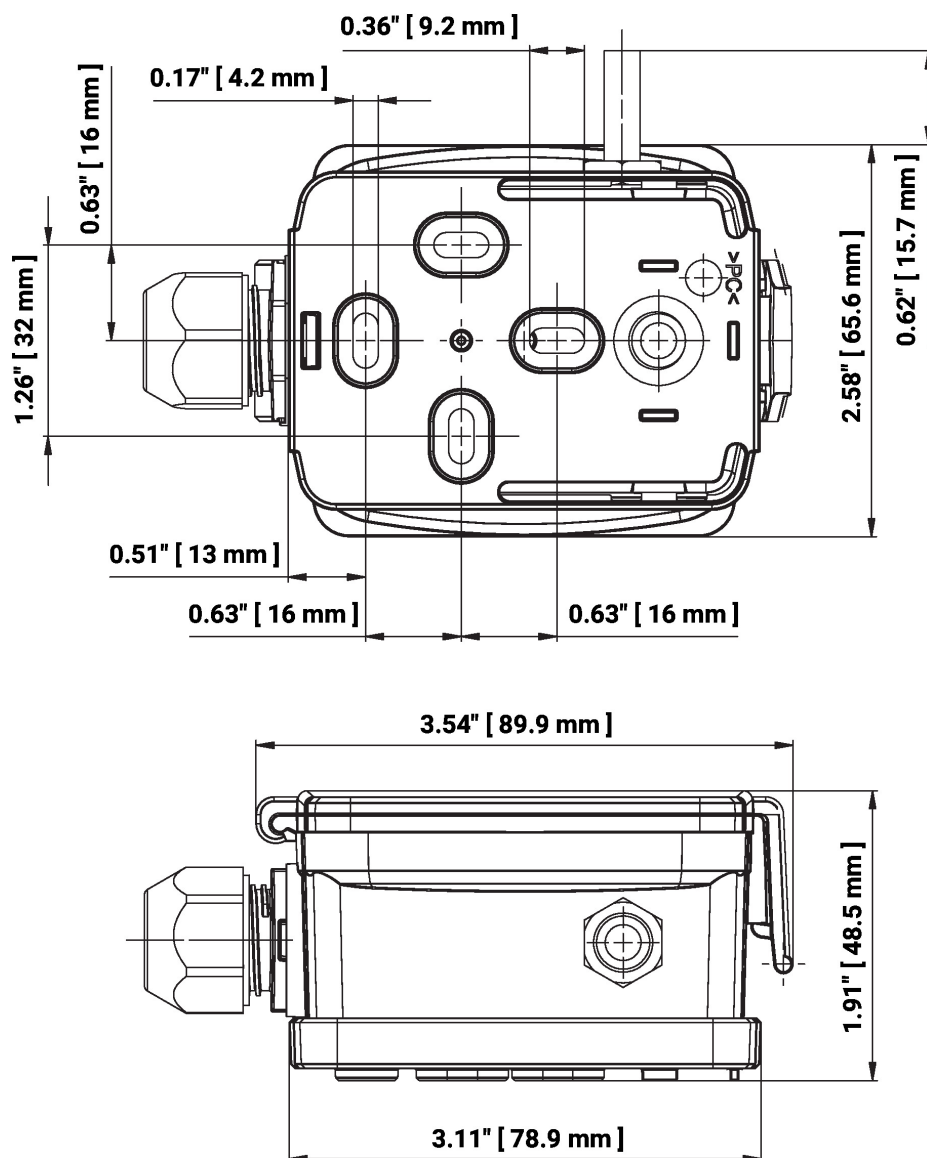

Typ	Délka sondy	Hmotnost
01UT-1A0X	25 mm	0.12 kg
01UT-1B0X	25 mm	0.12 kg

Další dokumentace

- Pokyny pro instalaci
- Odporové charakteristiky